

Tiandy

INTELIĞENTNE ROZWIĄZANIA IP



Formularz

dla

Instalatora

EFEKTYWNY MONITORING - PYTANIA

1. Dane osobowe

.....
.....
.....

2. Ilość kamer niezbędna do zabezpieczenia obiektu

5 10 20 Inne:

Zewnętrzna Wewnętrzna Obrotowa Kopułkowa Tubowa

Jakość: 2 Mpix 4 Mpix 5Mpix 8Mpix

Obiektyw: 2.8 mm 4 mm 2.8 - 12 mm Inne:

Podczerwień: Tak Nie Zasięg podczerwieni:

Wandaloodpr.

ilość sztuk

Zewnętrzna Wewnętrzna Obrotowa Kopułkowa Tubowa

Jakość: 2 Mpix 4 Mpix 5Mpix 8Mpix

Obiektyw: 2.8 mm 4 mm 2.8 - 12 mm Inne:

Podczerwień: Tak Nie Zasięg podczerwieni:

Wandaloodpr.

ilość sztuk

Zewnętrzna Wewnętrzna Obrotowa Kopułkowa Tubowa

Jakość: 2 Mpix 4 Mpix 5Mpix 8Mpix

Obiektyw: 2.8 mm 4 mm 2.8 - 12 mm Inne:

Podczerwień: Tak Nie Zasięg podczerwieni:

Wandaloodpr.

ilość sztuk

Zewnętrzna Wewnętrzna Obrotowa Kopułkowa Tubowa

Jakość: 2 Mpix 4 Mpix 5Mpix 8Mpix

Obiektyw: 2.8 mm 4 mm 2.8 - 12 mm Inne:

Podczerwień: Tak Nie Zasięg podczerwieni:

Wandaloodpr.

ilość sztuk

EFEKTYWNY MONITORING - PYTANIA

3. Praca kamer

- Wysokie/ Niskie temperatury Wysoka wilgotność Zapylenie Zakłócenia Elektromagnetyczne Zmienne Oświetlenie

Inne:

4. Cel monitorowanych stref

- Wywołanie określonej procedury Wyróżnienie stref Wystąpienie zagrożenia Inne:

5. Reakcja na naruszenie stref

- Włączenie światła Uruchomienie alarmu Powiadomienie na telefon Powiadomienie ochrony

Inne:

6. Zapis

Rejestrator ilość kanałów: Wbudowany switch PoE

Rozbudowa systemu w przyszłości: Tak Nie

Ilość dysków: 1TB 2TB 4TB 6TB 8TB 10TB

Okres przechowywania zapisu na rejestratorze:

7. Okablowanie

Czy istnieje już okablowanie? Tak Nie Jakie:

Suma długości przewodów:

Rodzaj przewodu: UTP FTP UTP żel FTP żel inny

Ilość potrzebnych switchy: 4 porty 8 portów 16 portów 32 porty

Potrzebna przepustowość:

8. Podgląd

Lokalny: TV Ekran PC Mobilny: Tak Nie

Ilość osób obsługujących system: Przeszkolenie obsługi: Tak Nie

9. Zasilanie

Czy potrzebne jest zasilanie awaryjne? Tak Nie

Czas podtrzymania zasilania:

Zasilanie: PoE 12V/DC 24V/AC 230V/AC


10. Przegląd

Okres pomiędzy przeglądami:

Bieżąca konserwacja: Tak Nie

EFEKTYWNY MONITORING - PYTANIA

11. Obiekt

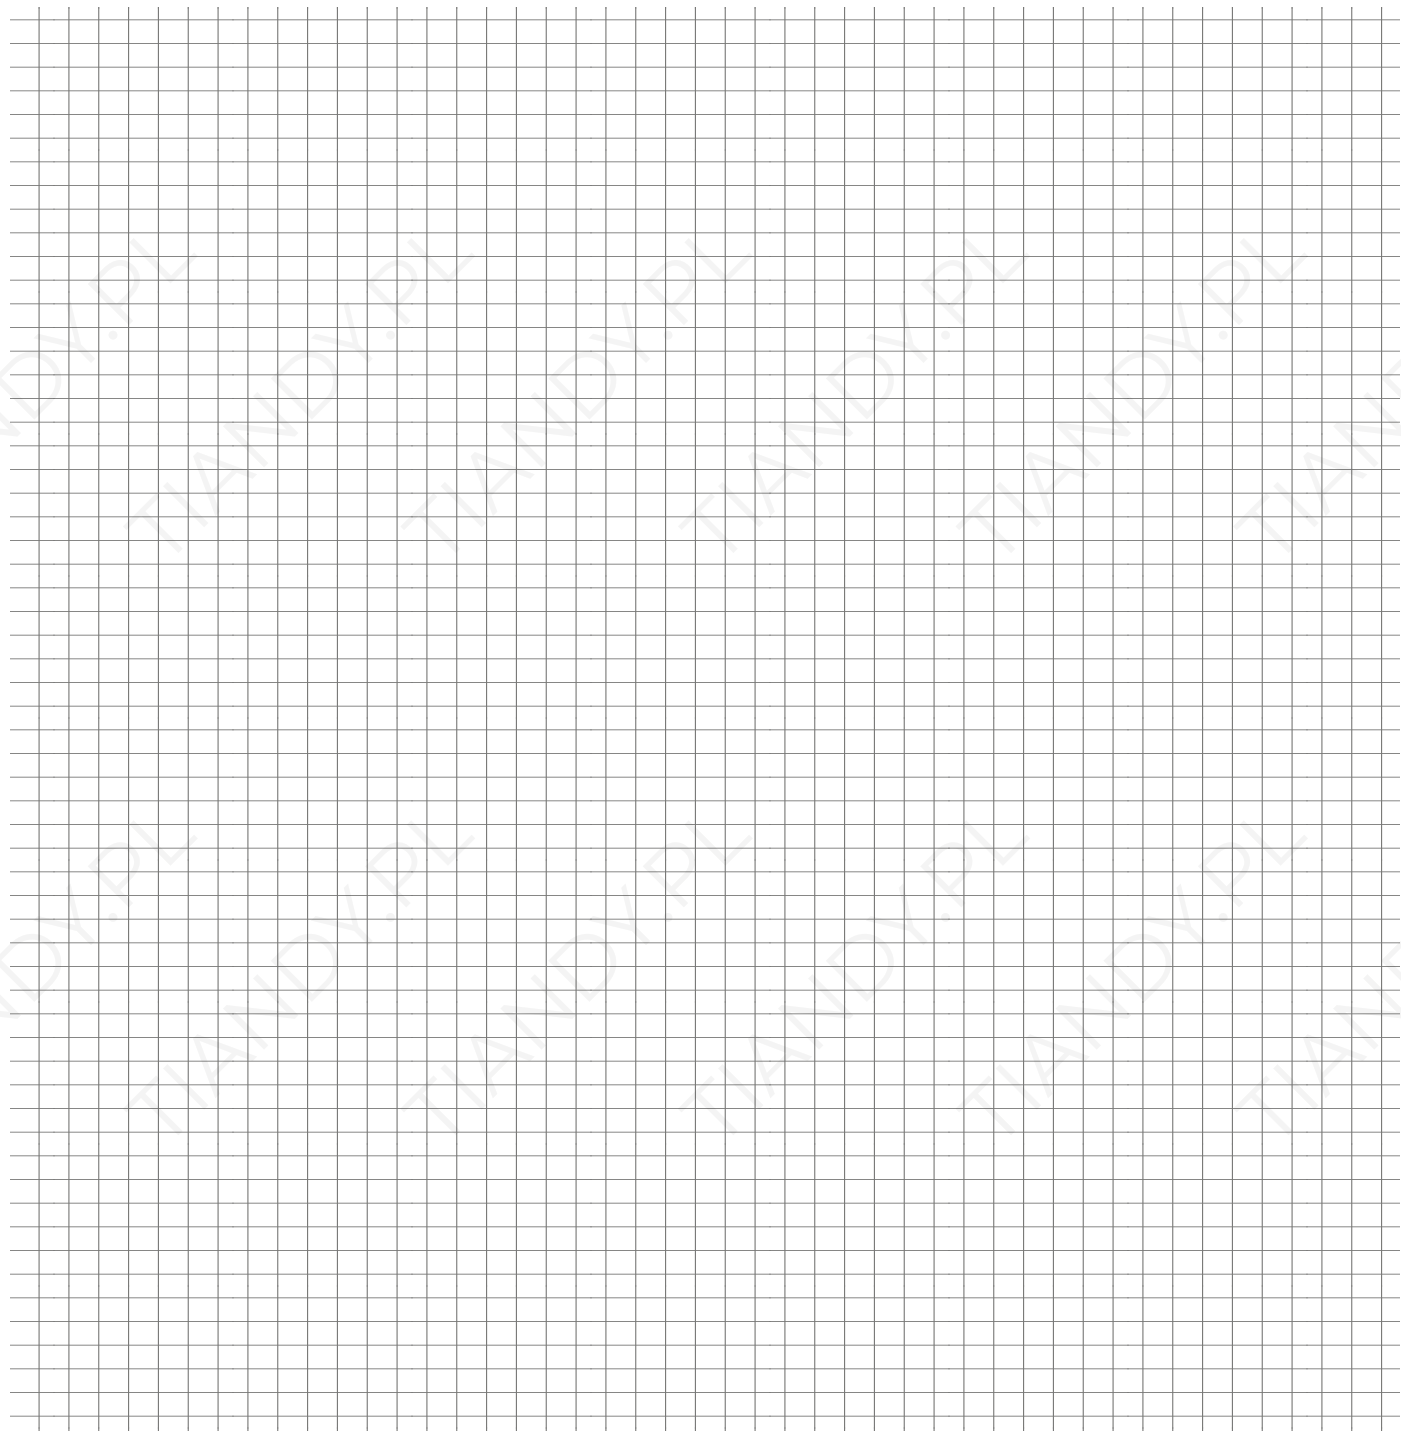

Kamera



Switch



Monitor



Zasilacz



NVR Rejestrator

Tiandy

ul. Chopina 37
09-402 Plock

tel.: +48 24 264 77 33 ; fax.: +48 24 268 12 29
email: kontakt@tiandy.pl